



RUTERM

Технический паспорт

Радиатор TM RUTERM стальной панельного типа

Производство ООО «РУТЕРМ», РФ, Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 5А

1. Назначение

Стальной панельный радиатор TM RUTERM – современный экономичный отопительный прибор, отвечающий российским стандартам. Радиатор предназначен для использования в закрытых системах отопления жилых, общественных, промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, гаражей и т. д. с нормальной относительной влажностью. Радиаторы TM RUTERM 11, 22, 33 типа производятся высотой 300 мм, 500 мм, 600 мм и 900 мм и длиной от 400 мм до 3000 мм. Тип подключения радиаторов к системе отопления – боковое и нижнее.

2. Комплектация

- Радиатор в упаковке – 1 шт.
- Кронштейны для крепления – 2 шт.
(для радиаторов длиной 1800 мм и более – 3 шт.)
- Воздухоотводчик под отвертку – 1 шт.
- Заглушка – 1 шт.
(2 шт. для радиатора с нижним подключением)
- Шуруп с дюбелем – 4 шт.
(для радиаторов длиной 1800 мм и более – 6 шт.)
- Пластиковый фиксатор-прокладка – 4 шт.
(для радиаторов длиной 1800 мм и более – 6 шт.)
- Термовставка – 1 шт.
(для радиаторов с нижним подключением)
- Паспорт отопительного прибора с гарантийным талоном и инструкцией по монтажу и эксплуатации – 1 шт.



3. Технические данные

3.1. Радиаторы состоят из тепловых панелей с дополнительными теплоотдающими поверхностями и оснащаются верхними декоративными решетками с боковыми крышками. Панели радиаторов - сварные, из двух штампованных листов высококачественной холоднокатаной стали, толщиной 1,2 мм. Допускается транспортировка всеми видами транспорта (в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида). Обязательное условие: транспортировка радиаторов должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей их защиту от атмосферных осадков и механических повреждений.

Тип 11 – однорядный, имеющий 1 панель с теплоносителем, 1 конвектор, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Тип 22 – двухрядный, имеющий 2 панели с теплоносителем, 2 конвектора, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Тип 33 – трехрядный, имеющий 3 панели с теплоносителем, 3 конвектора, 1 верхнюю решетку, боковые декоративные панели.

Радиаторы имеют следующие характеристики:

Основные параметры:

- Рабочее давление – 0,9 МПа.
- Испытательное давление 1,3 МПа
- Максимальная температура теплоносителя – 110°C.

3.2 Основные параметры радиаторов TM RUTERM.

	тип 11				тип 22				тип 33			
Высота	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
Межосевое расстояние (мм)	249	449	549	849	249	449	549	849	249	449	549	849
Глубина (мм)	64,5	64,5	64,5	64,5	102	102	102	102	155	155	155	155
Общий вес (кг/м)	8,80	14,50	17,16	22,9	16,14	27,35	34,02	49,59	25,99	42,63	55,17	76,15
Объем воды (л/м)	1,7	2,7	3,1	4,7	3,4	5,3	6,5	9,8	5,1	8	9,3	13,5

3.3. Теплоотдача радиаторов при температурном режиме 95/85/20 °C (*кВт при $\Delta T=70^{\circ}C$) (температура входящей воды (подающий контур), температура выходящей воды (обратный контур), температура воздуха в помещении).

длина	тип	11				22				33			
	высота	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400	95/85/20 °C	295	503	525	889	560	893	1012	1513	788	1253	1401	2067
500	95/85/20 °C	368	629	656	1112	700	1111	1264	1892	985	1566	1751	2583
600	95/85/20 °C	442	754	787	1334	840	1339	1517	2270	1181	1880	2102	3100
700	95/85/20 °C	516	880	918	1556	980	1562	1770	2649	1378	2193	2452	3616
800	95/85/20 °C	589	1006	1049	1779	1120	1786	2023	3027	1575	2506	2802	4133
900	95/85/20 °C	663	1131	1180	2001	1260	2009	2276	3405	1772	2819	3153	4650
1000	95/85/20 °C	737	1257	1312	2223	1400	2232	2529	3784	1969	3133	3503	5166
1100	95/85/20 °C	810	1383	1443	2446	1540	2455	2782	4162	2166	3446	3853	5683
1200	95/85/20 °C	884	1508	1574	2668	1680	2678	3035	4540	2363	3759	4203	6200
1300	95/85/20 °C	958	1634	1705	2891	1820	2902	3288	4919	2560	4072	4554	6716
1400	95/85/20 °C	1031	1760	1836	3113	1960	3125	3541	5297	2757	4386	4904	7233
1500	95/85/20 °C	1105	1886	1967	3335	2100	3348	3793	5676	2954	4699	5254	7750
1600	95/85/20 °C	1179	2011	2099	3558	2240	3571	4046	6054	3150	5012	5605	8266
1700	95/85/20 °C	1252	2137	2230	3780	2380	3794	4299	6432	3347	5325	5955	8783

1800	95/85/20 °C	1326	2263	2361	4002	2520	4018	4552	6811	3544	5639	6305	9300
1900	95/85/20 °C	1400	2388	2492	4225	2660	4241	4805	7189	3741	5952	6655	9816
2000	95/85/20 °C	1473	2514	2623	4447	2800	4464	5058	7567	3938	6265	7006	10333
2100	95/85/20 °C	1547	2640	2754	4669	2940	4687	5311	7946	4135	6578	7356	10849
2200	95/85/20 °C	1620	2765	2886	4892	3080	4910	5564	8324	4332	6892	7706	11366
2300	95/85/20 °C	1694	2891	3017	5114	3220	5134	5817	8703	4529	7205	8057	11883
2400	95/85/20 °C	1768	3017	3148	5336	3360	5357	6070	9081	4726	7518	8407	12399
2500	95/85/20 °C	1841	3143	3279	5559	3500	5580	6322	9459	4923	7831	8757	12916
2600	95/85/20 °C	1915	3268	3410	5781	3640	5803	6575	9838	5120	8145	9107	13433
2700	95/85/20 °C	1989	3394	3541	6003	3780	6026	6828	10216	5316	8458	9458	13949
2800	95/85/20 °C	2062	3520	3673	6226	3920	6250	7081	10594	5513	8771	9808	14466
2900	95/85/20 °C	2136	3645	3804	6448	4060	6473	7334	10973	5710	9084	10158	14983
3000	95/85/20 °C	2210	3771	3935	6670	4200	6696	7587	11351	5907	9398	10509	15499

4. Монтаж радиатора

Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на соответствующие работы. Любые изменения проекта должны соответствовать этим нормативным документам и согласовываться с организациями, отвечающими за эксплуатацию данной системы отопления.


4.1. Радиаторы TM RUTERM поставляются в надежной прочной защитной индивидуальной упаковке. Индивидуальная упаковка выполнена из термоусадочной пленки с защитой на краях. На упаковке указан тип и размеры радиатора. Монтажный комплект запасных частей находится в упаковке.

4.2. Монтаж радиаторов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СП 60.13330.2016, СП 73.13330.2016 и СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». При монтаже и эксплуатации трубопровода и отопительных приборов и запорно-регулирующей арматуры следует придерживаться требованиям СП 60.13330.2016, пункту 6.3 «Трубопроводы» и пункту 6.4 «Отопительные приборы и арматура». При монтаже для максимальной теплоотдачи прибора рекомендуется соблюдать расстояния не меньше, чем 100-120 мм от пола и подоконника и 30мм от стены.

4.3. Установка радиаторов осуществляется следующим образом:

- а) Не распаковывая, подвесить радиатор на кронштейны (закрепленные дюбелями или вмонтированные в стену), расположив конвективные каналы вертикально.
- б) Соединить радиатор с подводящими трубопроводами и оборудованными на подающей подводке регулирующим (ручным или автоматическим) клапаном и на обратной подводке запорным клапаном.
- в) Обязательно установить ручной (кран Маевского), либо автоматический клапан для выпуска воздуха в свободный верхний выход радиатора. Установить заглушку в неиспользуемое выходное отверстие радиатора и проверить работоспособность системы.
- г) После окончания испытаний и отделочных работ снять упаковочную пленку.

4.4. Рекомендуемые схемы подключения:

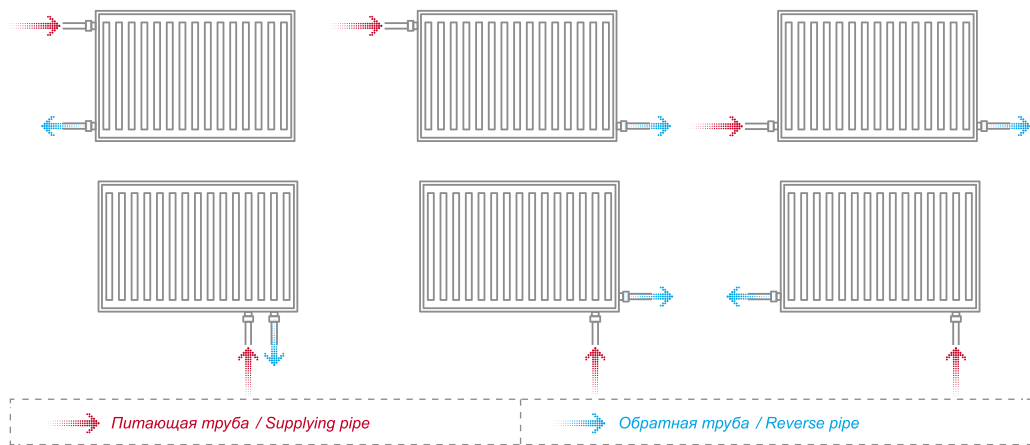

5. Эксплуатация радиатора

5.1. Радиаторы могут устанавливаться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления.

5.2. В данных системах отопления для подключения радиаторов к системе могут быть использованы полипропиленовые трубы, металлопластиковые, шитые и трубы из черных металлов. Во избежание загрязнения (попадание окалины и ржавчины), как для радиатора, так и регулирующего и воздушного клапанов рекомендуется устанавливать фильтры на подающие стояки.

5.3. Основные требования к теплоносителю в соответствии с п.4.8.40 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. Приказом Министерства энергетики РФ № 229 от 19.06.2003.

5.4. Тепловой поток при условиях, отличных от нормальных, будет отличаться от нормативных в зависимости от температуры воды, расходе теплоносителя через отопительный прибор, стандартного атмосферного давления воздуха, направления движения воды в отопительном приборе.

5.5. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.