

Датчики движения инфракрасные настенные

NS-IRM04-WH/BL, NS-IRM05-WH/BL, NS-IRM06-WH/BL, NS-IRM11-WH, NS-IRM13-WH

Внимание! Перед установкой и использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инфракрасные датчики движения серии NS-IRM предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика, а также в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. Для точной настройки работы датчика в его конструкции предусмотрены следующие регуляторы: задержки времени выключения, уровня освещенности и расстояния до движущегося объекта. Датчики предназначены для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В ($\pm 5\%$), 50/60 Гц ($\pm 2\%$).

1.2. Коммутация нагрузки выполняется электромеханическим реле.

1.3. Технические параметры представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Технические параметры

Наименование параметра	NS-IRM04	NS-IRM05	NS-IRM06	NS-IRM11	NS-IRM13
Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт	1200				
Максимальная мощность нагрузки люминесцентных и светодиодных ламп, Вт	300		600		300
Потребляемая мощность датчика во включенном состоянии, Вт	0,45			0,5	
Максимальный ток нагрузки при $\cos \varphi = 1.0$ А	10				
Максимальный ток нагрузки при $\cos \varphi = 0.6$ А	6				
Угол обзора	180°				
Дальность обнаружения макс, м	12				9
Фотоэлемент	встроен				
Диапазон порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности, лк	5–2000			3–2000	
Диапазон задержки времени выключения	10 \pm 3 сек. – 7 \pm 2 мин	10 \pm 3 сек. – 7 \pm 2 мин	10 \pm 3 сек. – 15 \pm 3 мин	10 \pm 3 сек. – 7 \pm 2 мин	10 \pm 3 сек. – 30 \pm 2 мин
Регулятор расстояния до движущегося объекта	да	нет	нет	нет	нет
Скорость обнаружения, м/с	0,6–1,5				
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II				
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP44				IP20
Сечение соединительных проводников, мм ²	0,75–1,5				
Способ установки	настенный				
Высота установки, м	1,8–2,5				1–1,8
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +45				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УЗ				
Срок службы изделия, не менее, лет	7				
Габаритные размеры	Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3	Рисунок 4	Рисунок 5

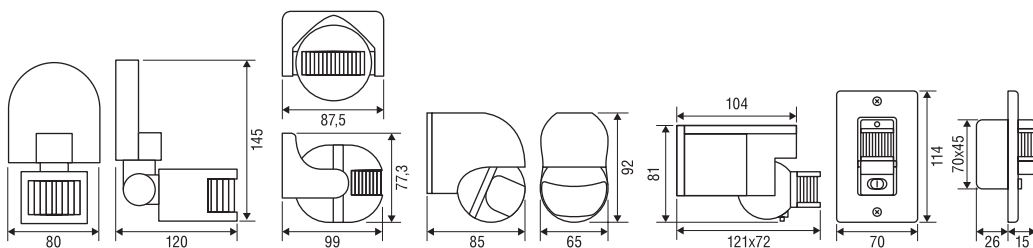


Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.


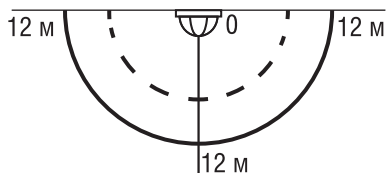


Рисунок 7.



Наибольшая чувствительность датчика

Наименьшая чувствительность датчика

- 1.4. Диаграмма радиуса действия датчиков при температуре от 0 до +25°C приведена на *Рисунке 6*. При повышении температуры радиус действия обнаружения объекта снижается. Диаграмма направленности датчиков при температуре от +25 до +40°C показана на рисунке штриховой линией.
- 1.5. Наибольшая чувствительность датчика достигается при перпендикулярном перемещении объекта по отношению к датчику (*Рисунок 7*). Эту особенность необходимо учитывать при монтаже датчика.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Датчик движения – 1 шт.

Монтажный комплект: саморезы – 2 шт., дюбели – 2 шт.

Паспорт изделия – 1 экз.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

3.1. Транспортирование датчиков должно производиться согласно ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69.

3.2. Условия хранения согласно группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

3.3. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Монтаж и техническое обслуживание датчиков должны производиться при отключенном электропитании сети.
- 4.2. Питание датчиков должно подаваться через защитное устройство.
- 4.3. Датчик необходимо устанавливать вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ.
- 4.4. Датчик необходимо эксплуатировать согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.5. Запрещается подключать датчик к неисправной электропроводке.
- 4.6. Параметры питающей электросети, а также максимальная подключаемая мощность нагрузки должны соответствовать требованиям данного паспорта.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ

- 5.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!
- 5.2. Для оптимальной работы датчика необходимо учитывать следующее:
 - датчик имеет наибольшую чувствительность при движении объекта перпендикулярно лучам зоны обнаружения;
 - датчик необходимо изолировать или расположить вдали от факторов, которые могут вызвать ложное срабатывание: системы отопления и кондиционирования воздуха, деревья, кустарники в ветреную погоду, проезжающие автомобили.
- 5.3. Датчик крепится на стене при помощи монтажного комплекта.
- 5.4. Сетевые провода и провода от нагрузки к выводам датчика необходимо подключать согласно схемам, представленным на *Рисунке 8*.
- 5.5. Для расширения зоны обнаружения применяется параллельное подключение датчиков движения согласно *Рисунку 9*.
- 5.6. Для обеспечения режима постоянного включения нагрузки применяется подключение датчиков согласно *Рисунку 10*.
- 5.7. Для увеличения максимальной мощности нагрузки подключение производится через контактор КМИ согласно *Рисунку 11*.

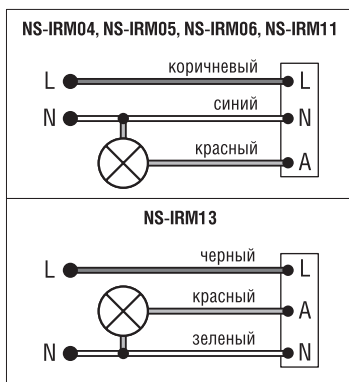


Рисунок 8.

Рисунок 9

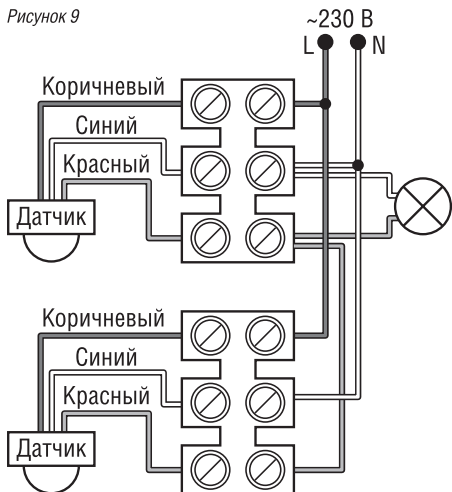


Рисунок 10


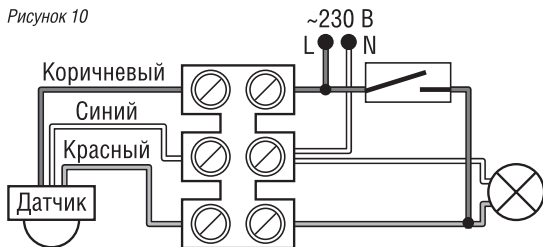


Рисунок 11

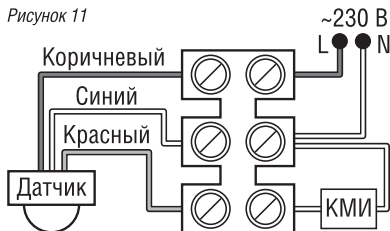

5.8. Датчик NS-IRM13 имеет 3 режима работы в зависимости от положения переключателя:

- «ON» нагрузка постоянно включена, датчик отключен;
- «OFF» нагрузка и датчик отключены;
- «AUTO» датчик включен, работает в автоматическом режиме. Включение нагрузки произойдет при обнаружении движения в зоне охвата датчика.

6. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДАТЧИКОВ NS-IRM04, NS-IRM05, NS-IRM06, NS-IRM11 ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 6.1. Установите регулятор освещенности в максимальное положение: LUX ☀.
- 6.2. Установите регулятор задержки времени выключения в минимальное положение TIME—.
- 6.3. Подключите питание к датчику, при этом должно произойти включение нагрузки. При отсутствии движения нагрузка отключится приблизительно через 30 секунд.
- 6.4. Произведите движение в зоне действия датчика, при этом должно произойти включение нагрузки. При отсутствии движения в зоне обнаружения датчик должен отключить нагрузку в течение времени, установленного регулятором задержки времени выключения.
- 6.5. Установите регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности в положение: LUX ☾. В этом положении при уровне освещенности более 3–5 лк датчик не должен включать нагрузку.
- 6.6. Закройте линзу датчика светонепроницаемым предметом. После этого датчик должен включить нагрузку. При отсутствии движения объекта в зоне обнаружения датчик должен отключить нагрузку в течение времени, установленного регулятором выдержки времени включения.

7. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДАТЧИКА NS-IRM13 ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 7.1. Установите переключатель в положение «ON». Установите регулятор освещенности в максимальное положение: LUX ☀.
- 7.2. Установите регулятор выдержки времени выключения в минимальное положение TIME—.
- 7.3. Подключите питание к датчику, при этом должно произойти включение нагрузки.
- 7.4. Установите переключатель в положение «OFF», при этом произойдет отключение нагрузки.
- 7.5. Установите переключатель в положение «AUTO». После прогрева в течение 30 секунд датчик будет готов к работе и произойдет тестовое включение нагрузки. При отсутствии движения нагрузка отключится через 10 секунд.
- 7.6. Установите регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности в положение: LUX ☾. В этом положении при уровне освещенности более 3 лк датчик не должен включать нагрузку.
- 7.7. Закройте линзу датчика светонепроницаемым предметом. После этого датчик должен включить нагрузку. При отсутствии движения объекта в зоне обнаружения датчик должен отключить нагрузку в течение времени, установленного регулятором задержки времени выключения.

8. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРОВ ДАТЧИКА

- 8.1. **SENS** – регулятор расстояния до теплового объекта, при котором происходит обнаружение, а также чувствительности датчика к инфракрасному излучению объекта. Максимальное расстояние (до 12 метров) и максимальная чувствительность к объектам достигаются при повороте ручки по часовой стрелке и наоборот. Чтобы уменьшить вероятность нежелательных срабатываний рекомендуется уменьшить дальность обнаружения и чувствительность датчика.
- 8.2. **TIME** – регулятор задержки времени выключения нагрузки при обнаружении движения объекта. При помощи данного регулятора может быть установлено желаемое время работы нагрузки. Отсчет ведется с момента прекращения движения объекта в зоне охвата датчика. Максимальное время работы достигается при повороте ручки по часовой стрелке и наоборот.
- 8.3. **LUX** – регулятор порога внешней освещенности, при котором происходит срабатывание датчика. Регулятор позволяет Вам задать уровень освещенности, при котором датчик начнет фиксировать движение, что поможет Вам установить необходимый порог срабатывания и, например, не включать нагрузку при дневном свете. Порог чувствительности выставляется по условной шкале «ночь (3–5 люкс) – день (2000 люкс)». Чтобы добиться включения нагрузки только в ночное время суток, поверните регулятор в положение: LUX ☾ (3–5 люкс). Чтобы нагрузка включалась как днем, так и ночью, поверните регулятор в положение LUX ☼.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. На датчик предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации, а также требований данного паспорта.
- 9.2. При покупке в паспорте изделия необходимо записать дату покупки и поставить печать магазина.
- 9.3. Срок службы датчика составляет 7 лет с момента начала эксплуатации.
- 9.4. При выходе из строя датчика в течение гарантийного срока замена осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.
- 9.5. При выходе из строя датчика после истечения срока службы утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.
- 9.6. Производитель имеет право без предупреждения вносить изменения в конструкцию изделия при условии, что данные изменения не ухудшают его потребительские свойства.

10. СЕРТИФИКАЦИЯ

- 10.1. Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

- 11.1. Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO EHOME ELECTRONIC CO., LTD», Yonghe Road Qiaotouhu Industrial Zone Ninghai Ningbo, China.
- 11.2. «НИНБО ЭХОМ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД», Ёнхэ Роуд, Кыяотуху Индастриал Зон, Нинхай, Нинбо, Китай.
- 11.3. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Код продукта	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина
	05.2021		