



КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модели:

ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI
ASW-H09A4/BA-R2DI / AS-H09A4/BA-R2DI
ASW-H12A4/BA-R2DI / AS-H12A4/BA-R2DI
ASW-H18A4/BA-R2DI / AS-H18A4/BA-R2DI
ASW-H24A4/BA-R2DI / AS-H24A4/BA-R2DI

Размеры и вес внутреннего блока


Внешний вид внутреннего блока Вашего кондиционера может отличаться от представленного на изображении.

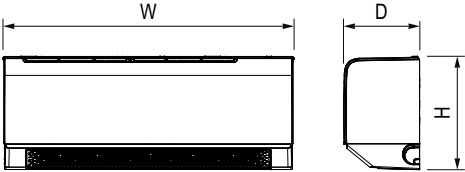

Модель	W, мм	D, мм	H, мм	Вес, кг
ASW-H07A4/BA-R2DI	720	193	287	6,80
ASW-H09A4/BA-R2DI	774	202	303	7,60
ASW-H12A4/BA-R2DI	774	202	303	8,20
ASW-H18A4/BA-R2DI	1002	223	322	11,80
ASW-H24A4/BA-R2DI	1002	223	322	12,00

Размеры и вес наружного блока


Внешний вид наружного блока Вашего кондиционера может отличаться от представленного на изображении.

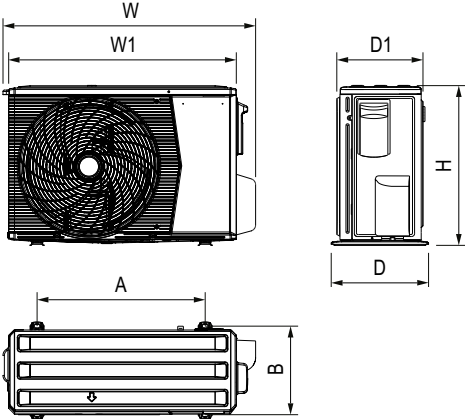

Модель	W, мм	D, мм	H, мм	W1, мм	D1, мм	A, мм	B, мм	Вес, кг
AS-H07A4/BA-R2DI	734	278	454	654	246	478	252	17,80
AS-H09A4/BA-R2DI	734	278	454	654	246	478	252	17,90
AS-H12A4/BA-R2DI	734	278	454	654	246	478	252	18,50
AS-H18A4/BA-R2DI	806	308	536	714	274	480	282	22,00
AS-H24A4/BA-R2DI	882	352	555	788	300	544	314	27,00

Трубопроводы хладагента

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.



Модель сплит-системы	Трубопроводы хладагента	
AS(-W)-H07A4/BA-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")
AS(-W)-H09A4/BA-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")
AS(-W)-H12A4/BA-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")
AS(-W)-H18A4/BA-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")
AS(-W)-H24A4/BA-R2DI	6,35мм (1/4")	12,70мм (1/2")

Ограничения по трубопроводам хладагента

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.



Модель сплит-системы	Длина магистрали, м (L, м)	Макс. перепад высот, м (ΔH, м)
AS(-W)-H07A4/BA-R2DI	3 ~ 15	±5
AS(-W)-H09A4/BA-R2DI	3 ~ 15	±5
AS(-W)-H12A4/BA-R2DI	3 ~ 15	±10
AS(-W)-H18A4/BA-R2DI	3 ~ 20	±10
AS(-W)-H24A4/BA-R2DI	3 ~ 20	±10

Электрические соединения

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.




Модель сплит-системы	Межблочный электрический кабель	Электропитание	Кабель электропитания	Автоматический выключатель
AS(-W)-H07A4/BA-R2DI	4×1,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×1,5мм ²	10А (1п)
AS(-W)-H09A4/BA-R2DI	4×1,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×1,5мм ²	10А (1п)
AS(-W)-H12A4/BA-R2DI	4×1,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×1,5мм ²	10А (1п)
AS(-W)-H18A4/BA-R2DI	4×2,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×2,5мм ²	16А (1п)
AS(-W)-H24A4/BA-R2DI	4×2,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×2,5мм ²	16А (1п)

Схема электрических соединений


НАРУЖНЫЙ БЛОК

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

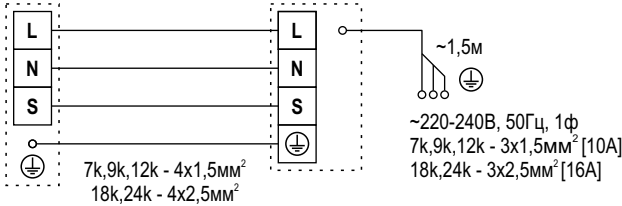

Необходимое пространство для установки блоков

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.

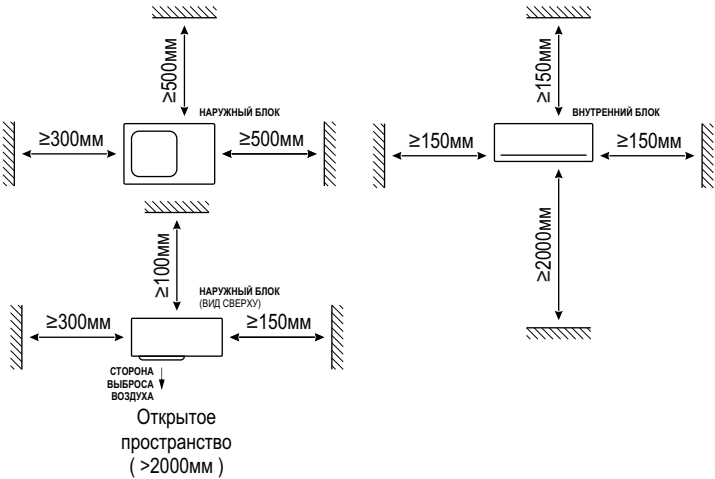

Определение дополнительного количества хладагента

Модель сплит-системы	Хладагент	Длина магистрали хладагента при которой дозаправка не требуется	Дополнительное количество хладагента на каждый метр длины магистрали свыше 5 метров
AS(-W)-H07A4/BA-R2DI	R32	< 5 м	16 г/м
AS(-W)-H09A4/BA-R2DI	R32	< 5 м	16 г/м
AS(-W)-H12A4/BA-R2DI	R32	< 5 м	16 г/м
AS(-W)-H18A4/BA-R2DI	R32	< 5 м	16 г/м
AS(-W)-H24A4/BA-R2DI	R32	< 5 м	24 г/м